



ТЕХНОКОЛЬ

ООО "ТЕХНОКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ПОЛА

Шифр: ПОЛ-15

ТН-ПОЛ Проф Акустик


Инв. N	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Москва 2020

Формат А4



Идентификатор материалов системы пола

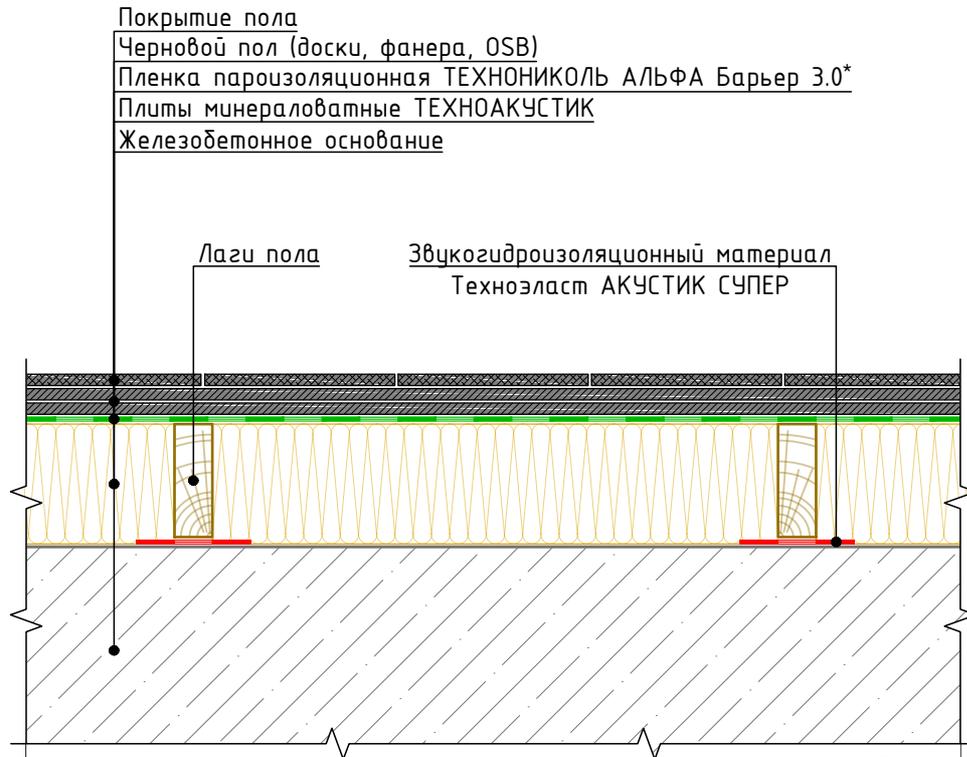

* Наличие пароизоляционного слоя - по проекту.

Система маркировки систем и узлов

ПОЛ-15-У.1.1-2020.02

Система (ПОЛ)
Номер системы (Проф Акустик)
Номер узла в альбоме системы
Дата последней редакции

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись	Дата

Маркировка систем и узлов

Лист
т.3



Общие данные. Содержание

Лист	Название	Шифр
т.1	Титульный лист	
т.2	Лист согласования	
т.3	Схема маркировки систем и узлов	
т.4	Ведомость узлов	

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№	Название	Шифр
1.1	Примыкание к вертикальной поверхности.	У.1.1


Ведомость чертежей по устройству трудных проходов

№	Название	Шифр
2.1	Устройство трудной проходки.	У.2.1

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					Ведомость чертежей	Лист
			Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись		Дата



Примыкание к вертикальной поверхности.

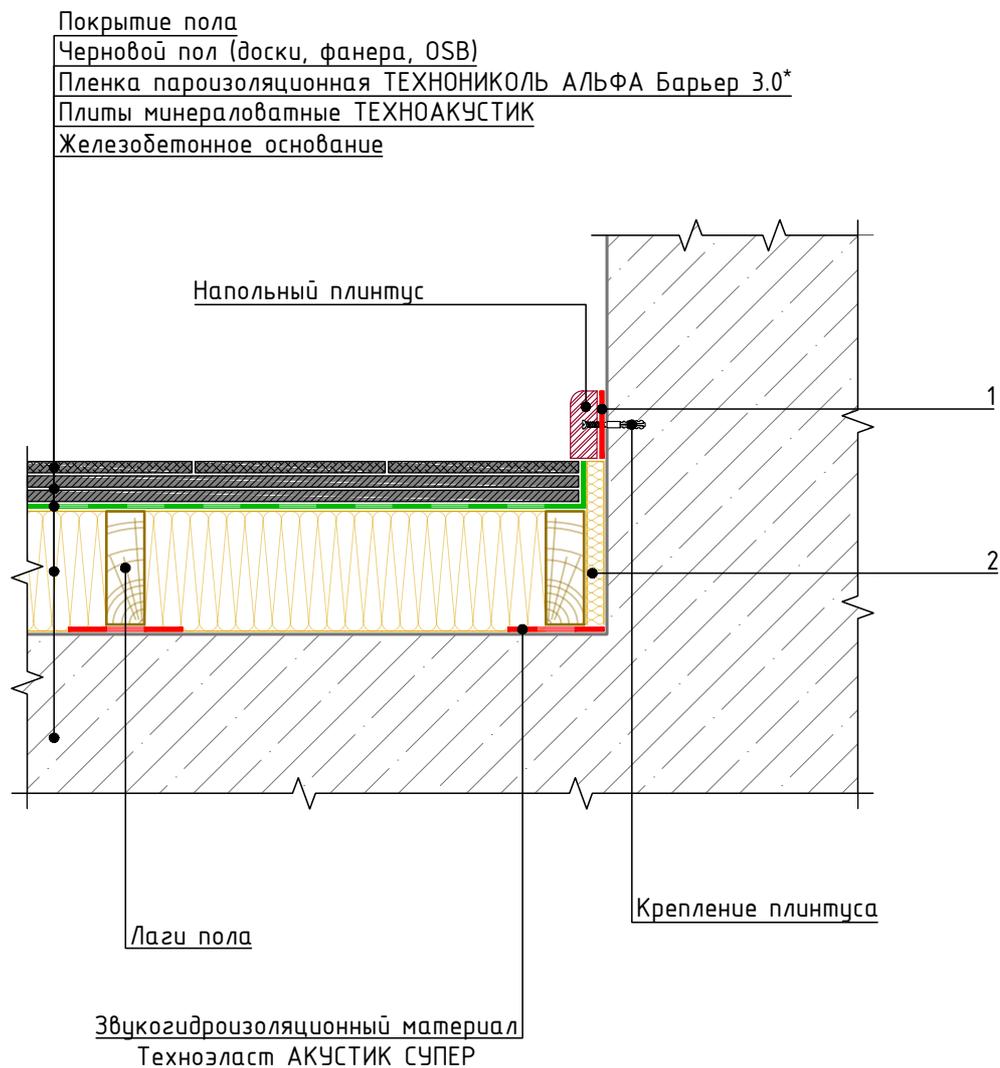

Спецификация на узел У.2.1-2020.02

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнительная лента	1,0	-	
2	Прокладка из каменной ваты ТЕХНОФЛОР	по проекту		

* Наличие пароизоляционного слоя - по проекту.


Примыкание к вертикальной поверхности.

Лист

1.1



Устройство трубной проходки.

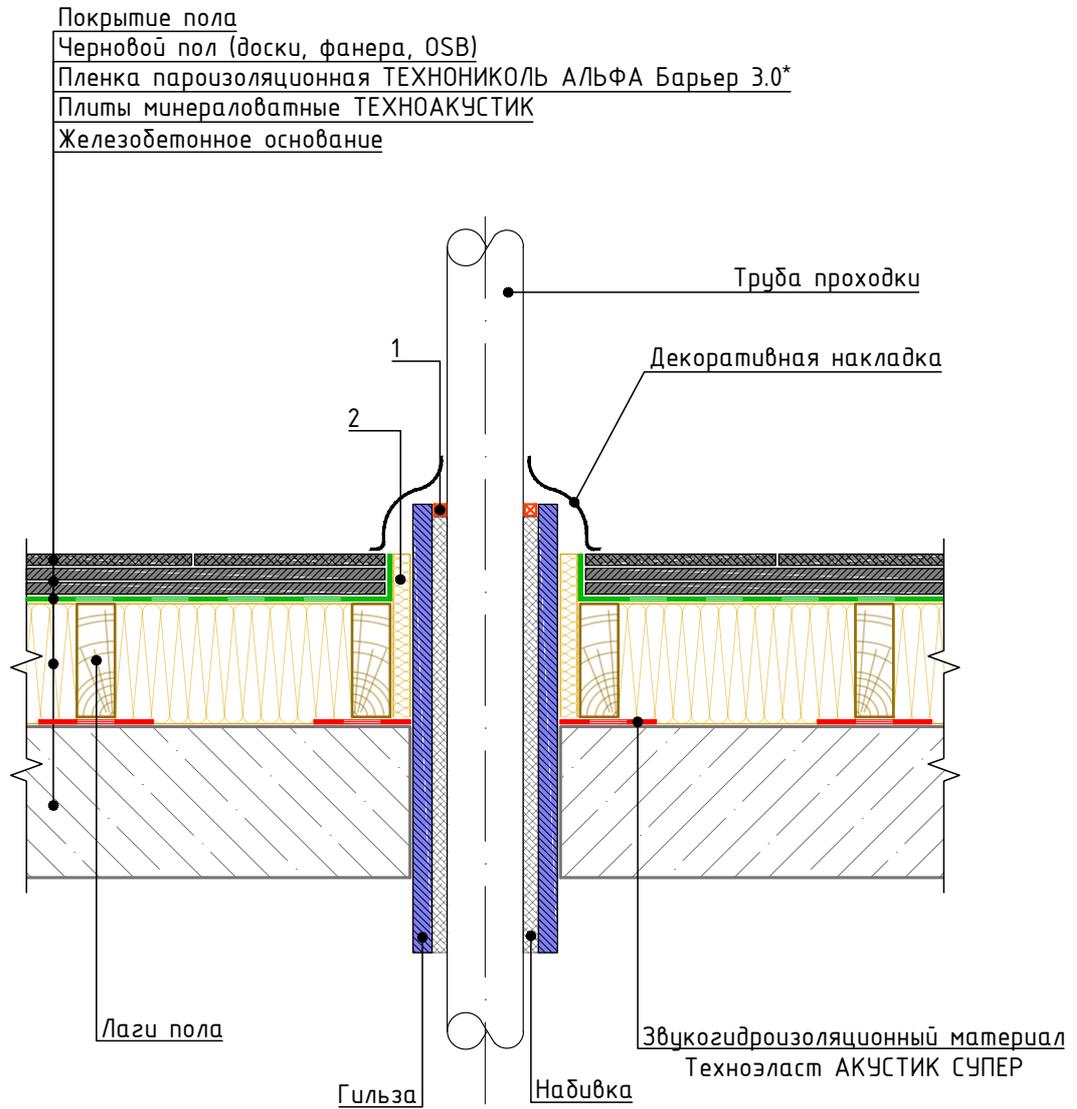

Спецификация на узел Ч.2.1-2020.02

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ**	по проекту	-	
2	Прокладка из каменной ваты ТЕХНОФЛОР	по проекту		

- * Наличие пароизоляционного слоя - по проекту.
- ** Марку герметика подбирать в зависимости от температуры трубы проходки.

Взам. инв. N
 Подп. и дата
 Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись	Дата

Устройство трубной проходки

Лист
2.1