



# ТЕХНОНИКОЛЬ

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

## АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ И ДРЕНАЖА ДОРОГ

Шифр: ТДС-07-RU

ТН-Дорога Дренаж


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Москва 2023






### Состав системы

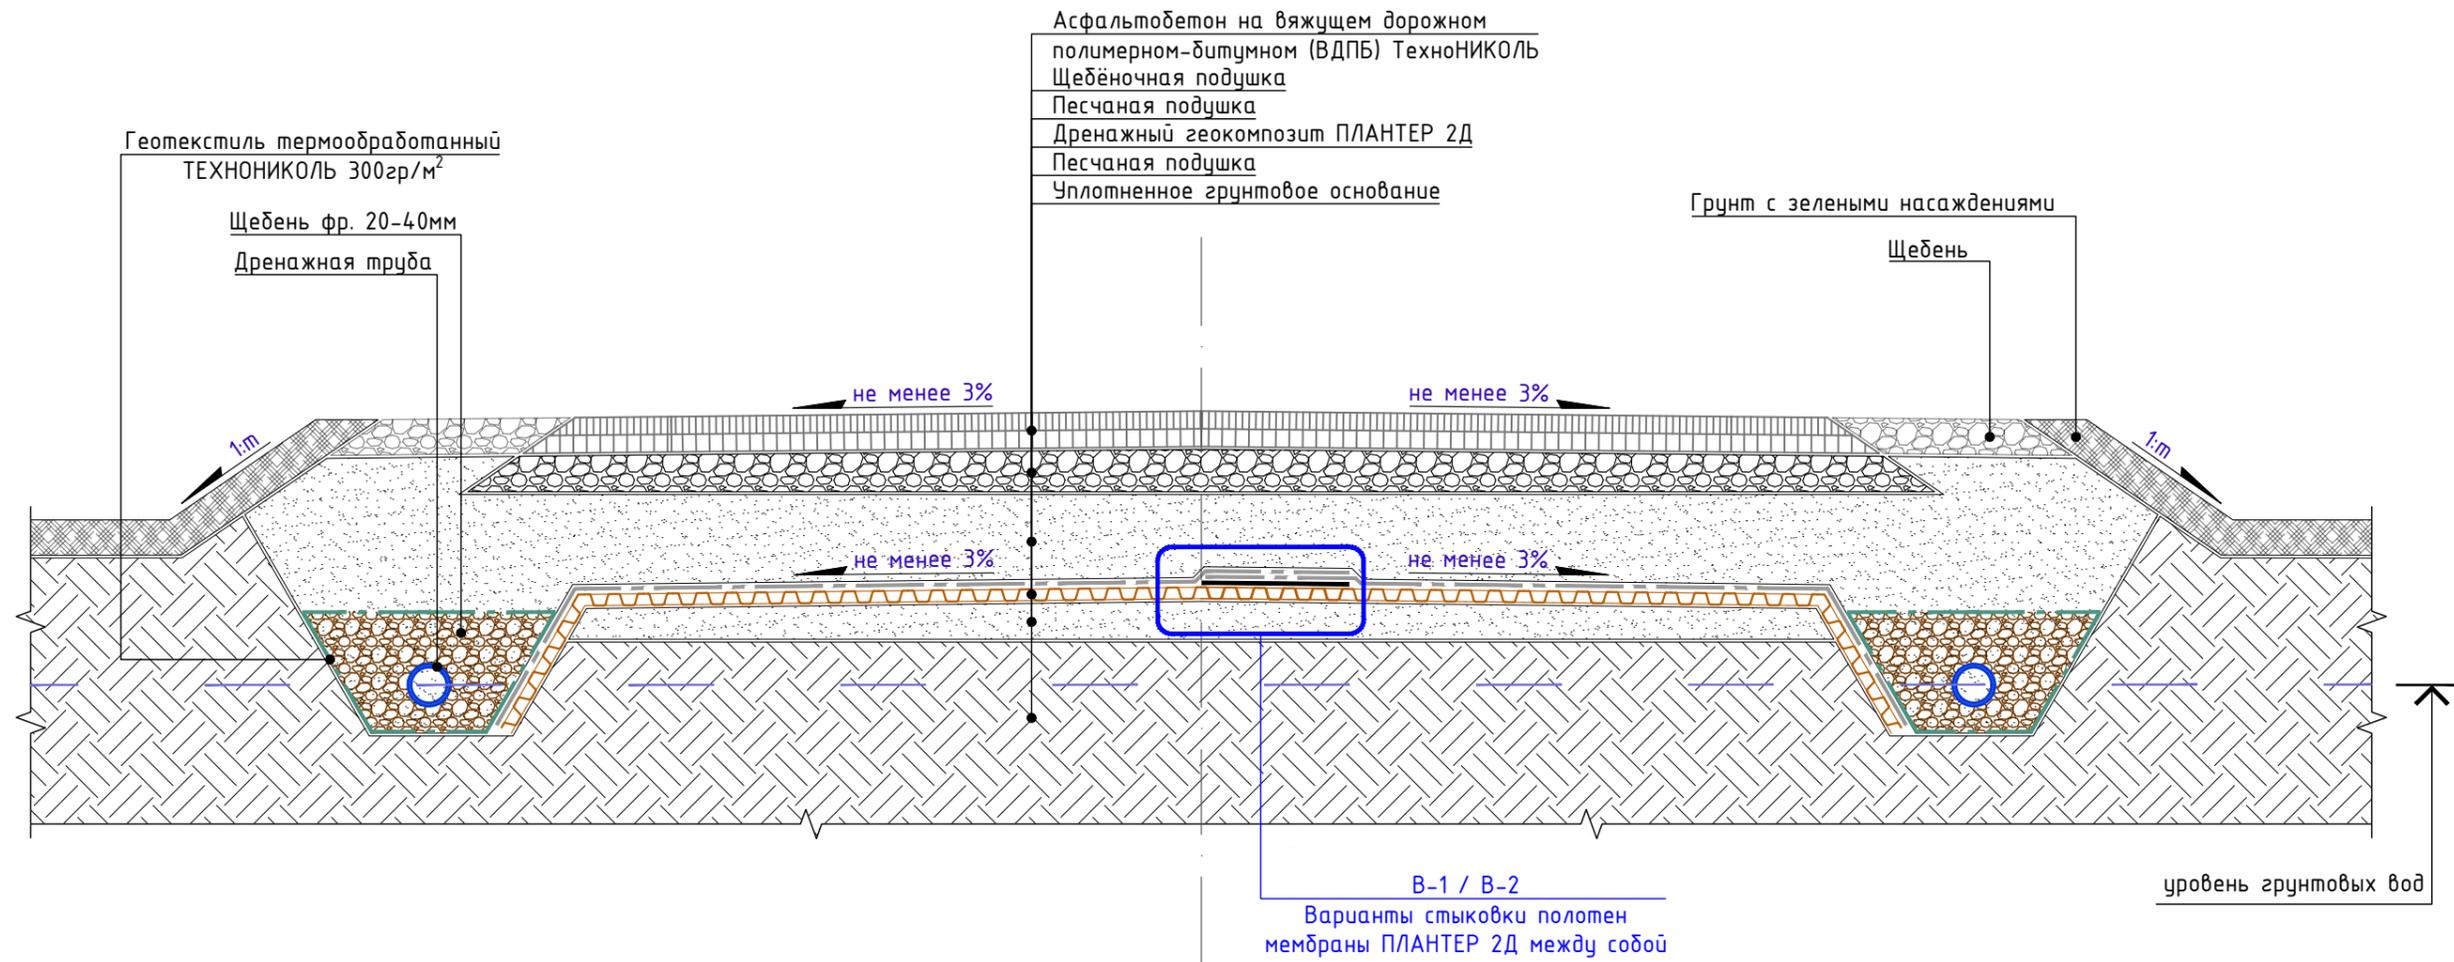


Вариант 1

Вариант 2

### Система маркировки систем и узлов

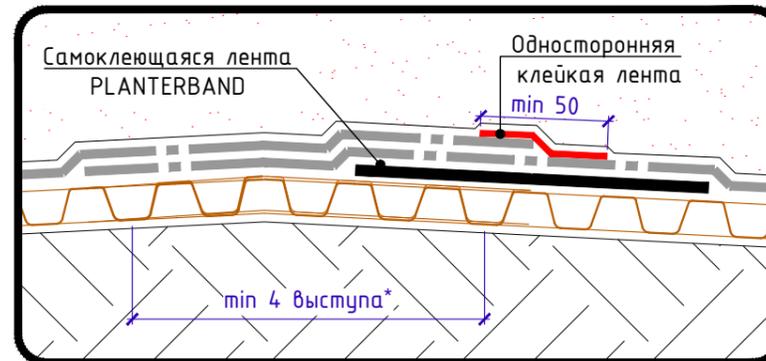

\* перехлест рулонов дренажной мембраны должен быть минимум в 4 выступа (100 мм)

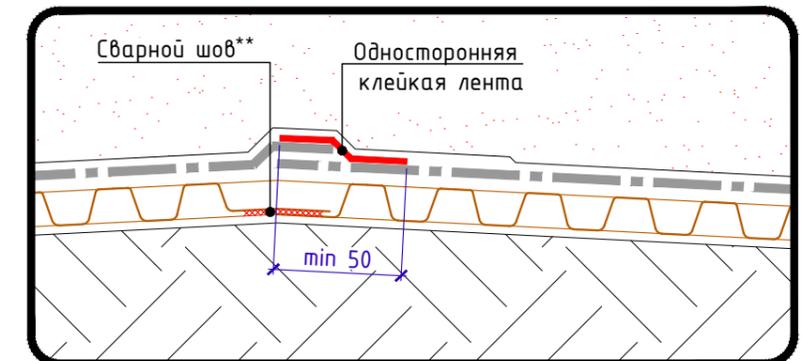

\*\* сварка выполняется специализированным оборудованием с помощью горячего воздуха


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата





### Профиль дороги (насыпь)

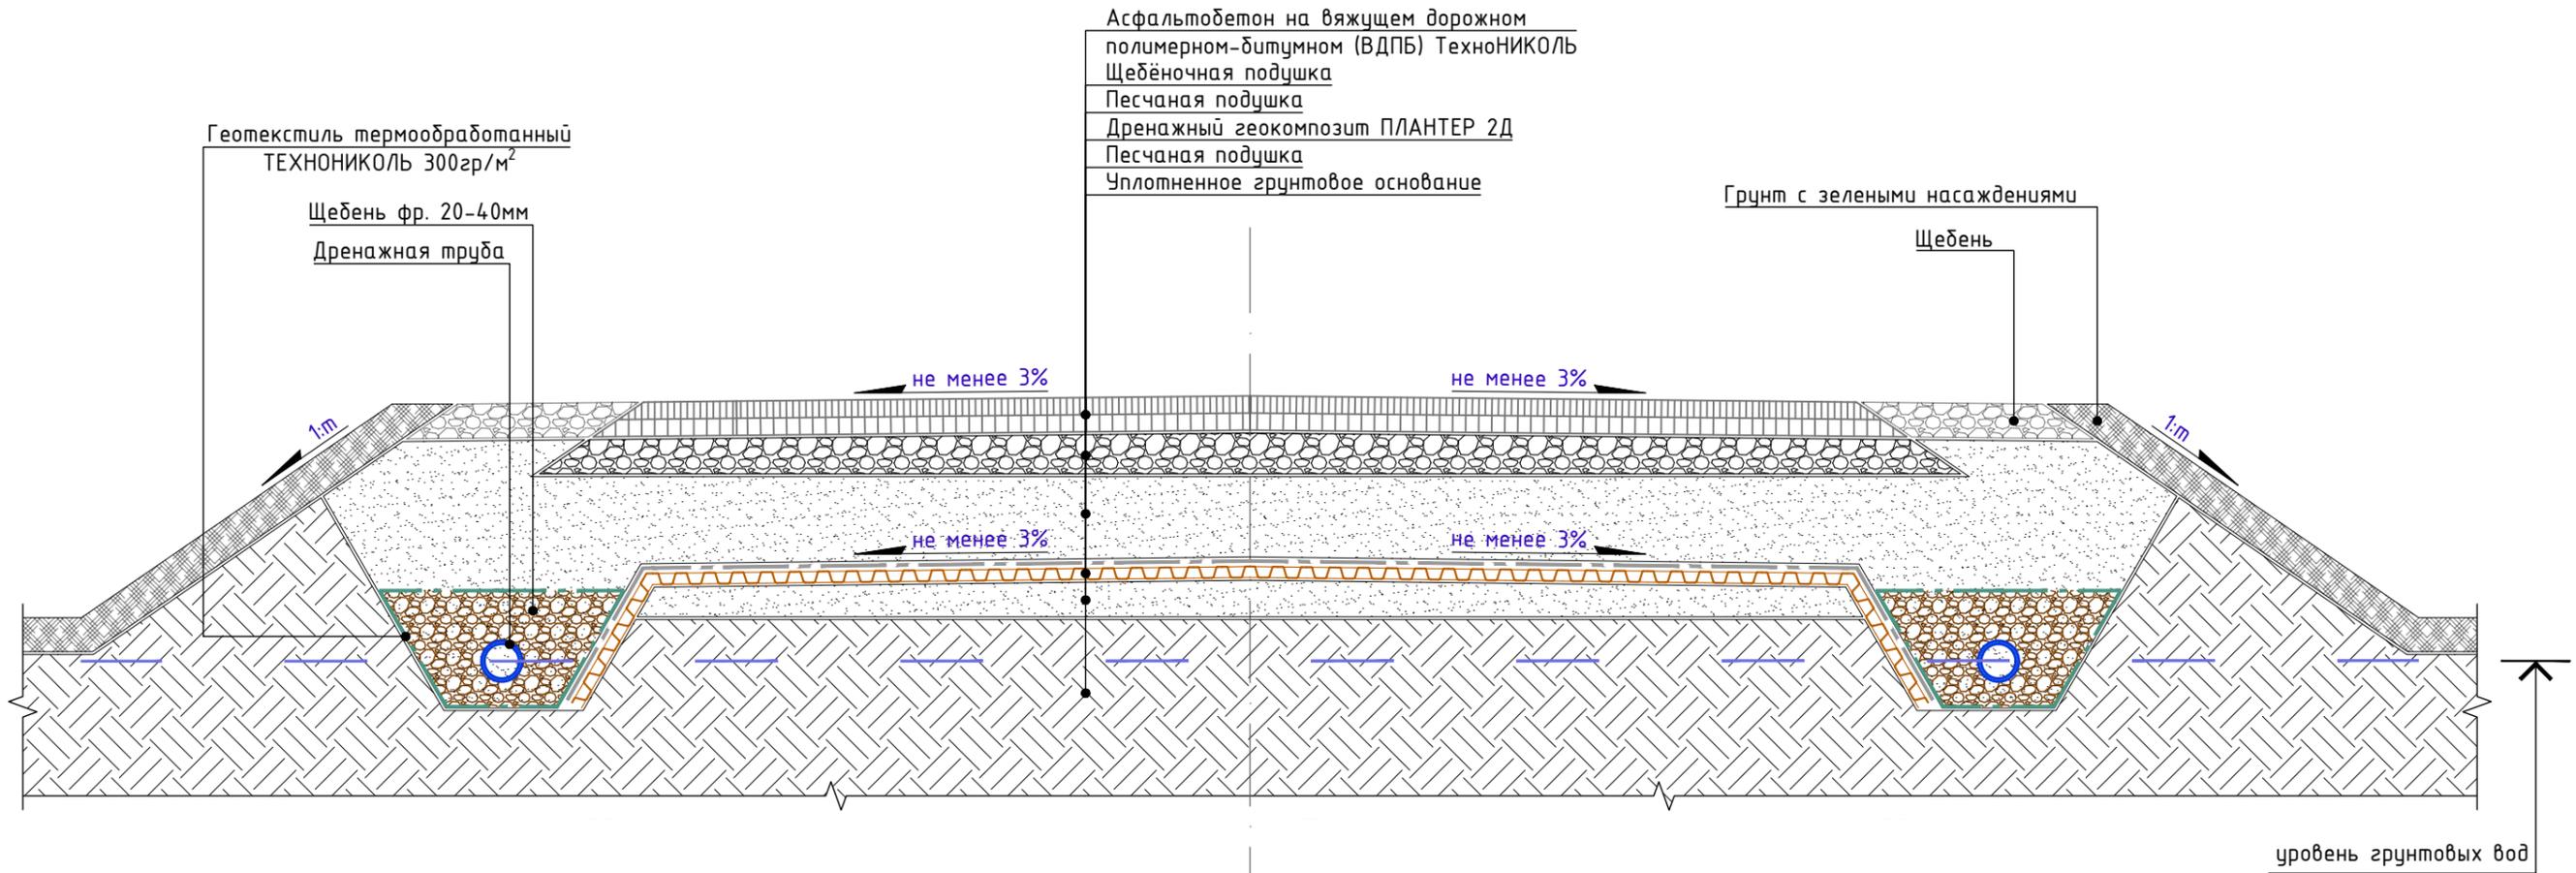

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Профиль дороги (насыпь)

Лист  
1.1



Профиль дороги (выемка)

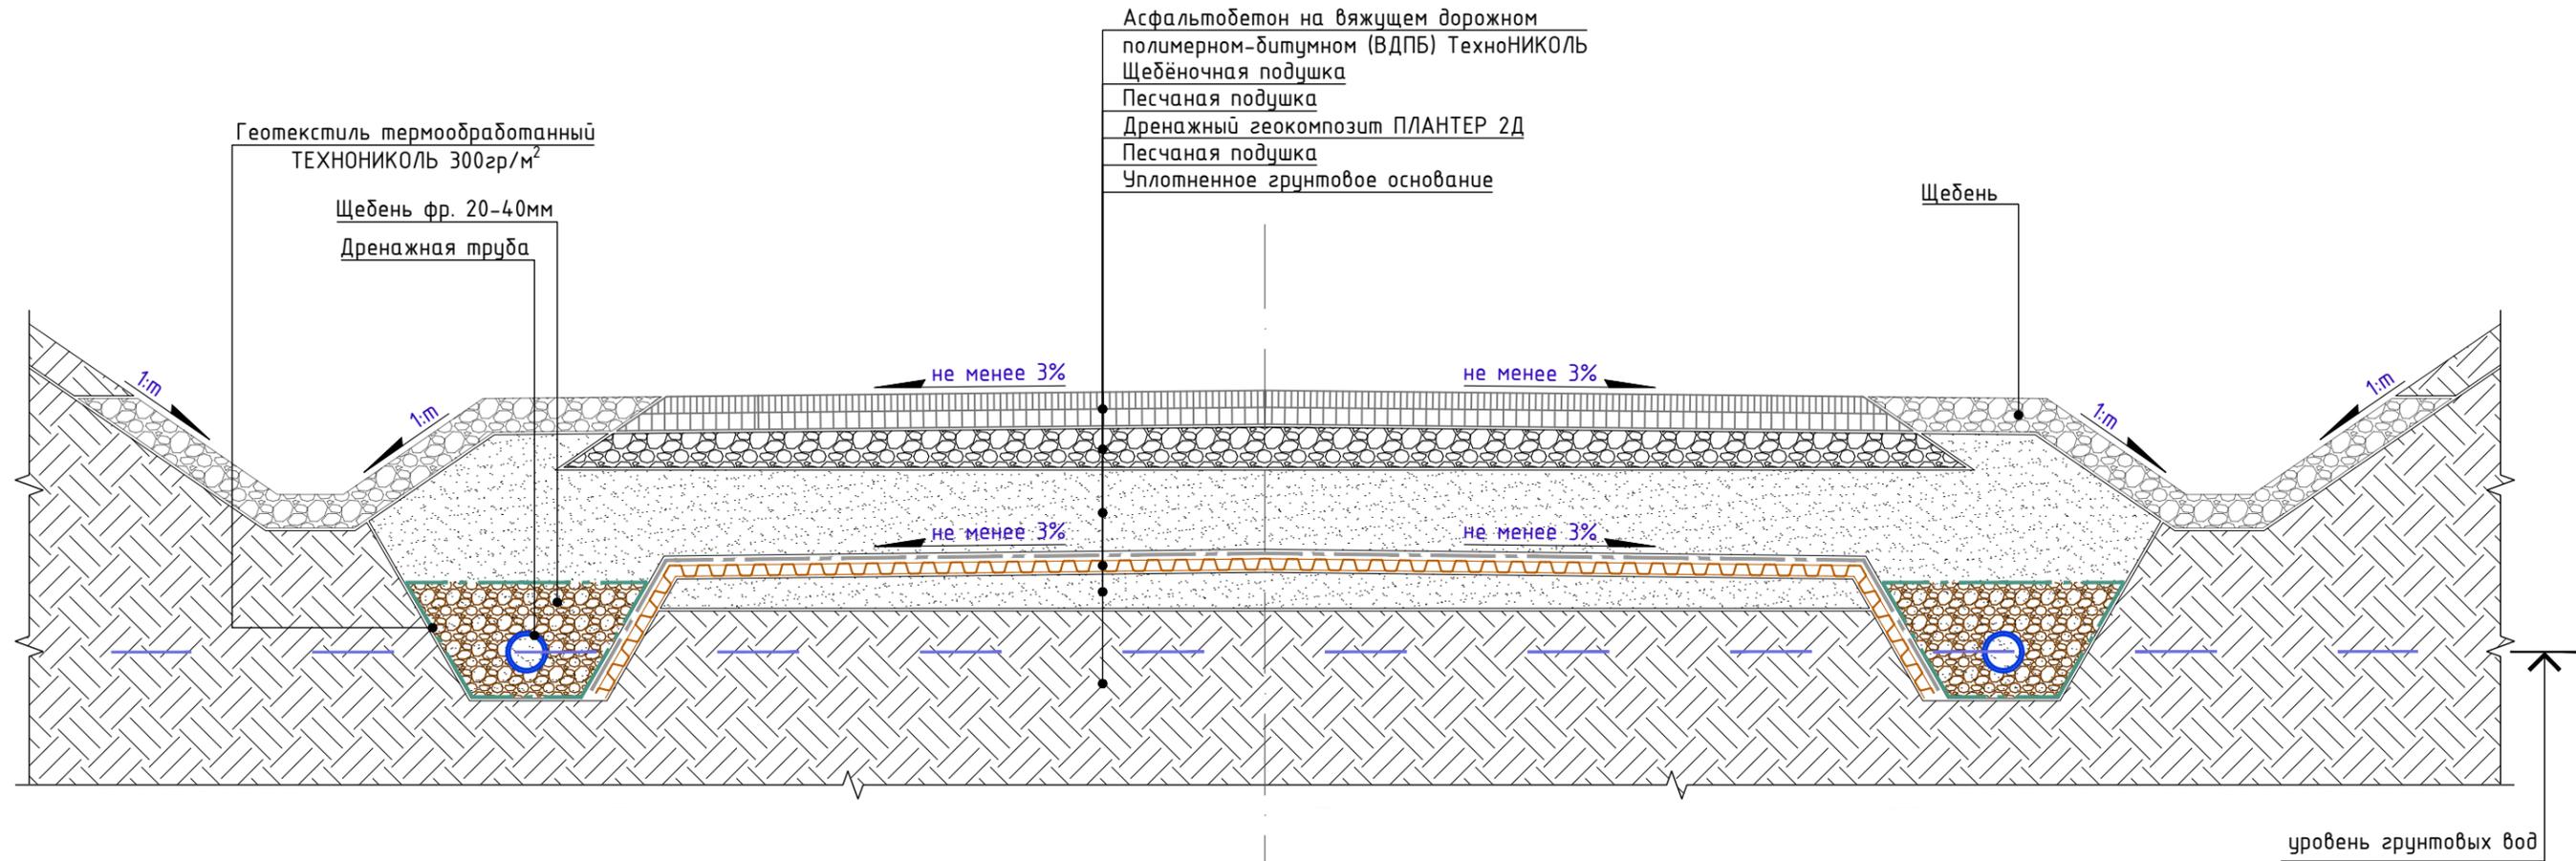

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Профиль дороги (выемка)

Лист  
1.2



### Реконструкция дороги (насыпь)

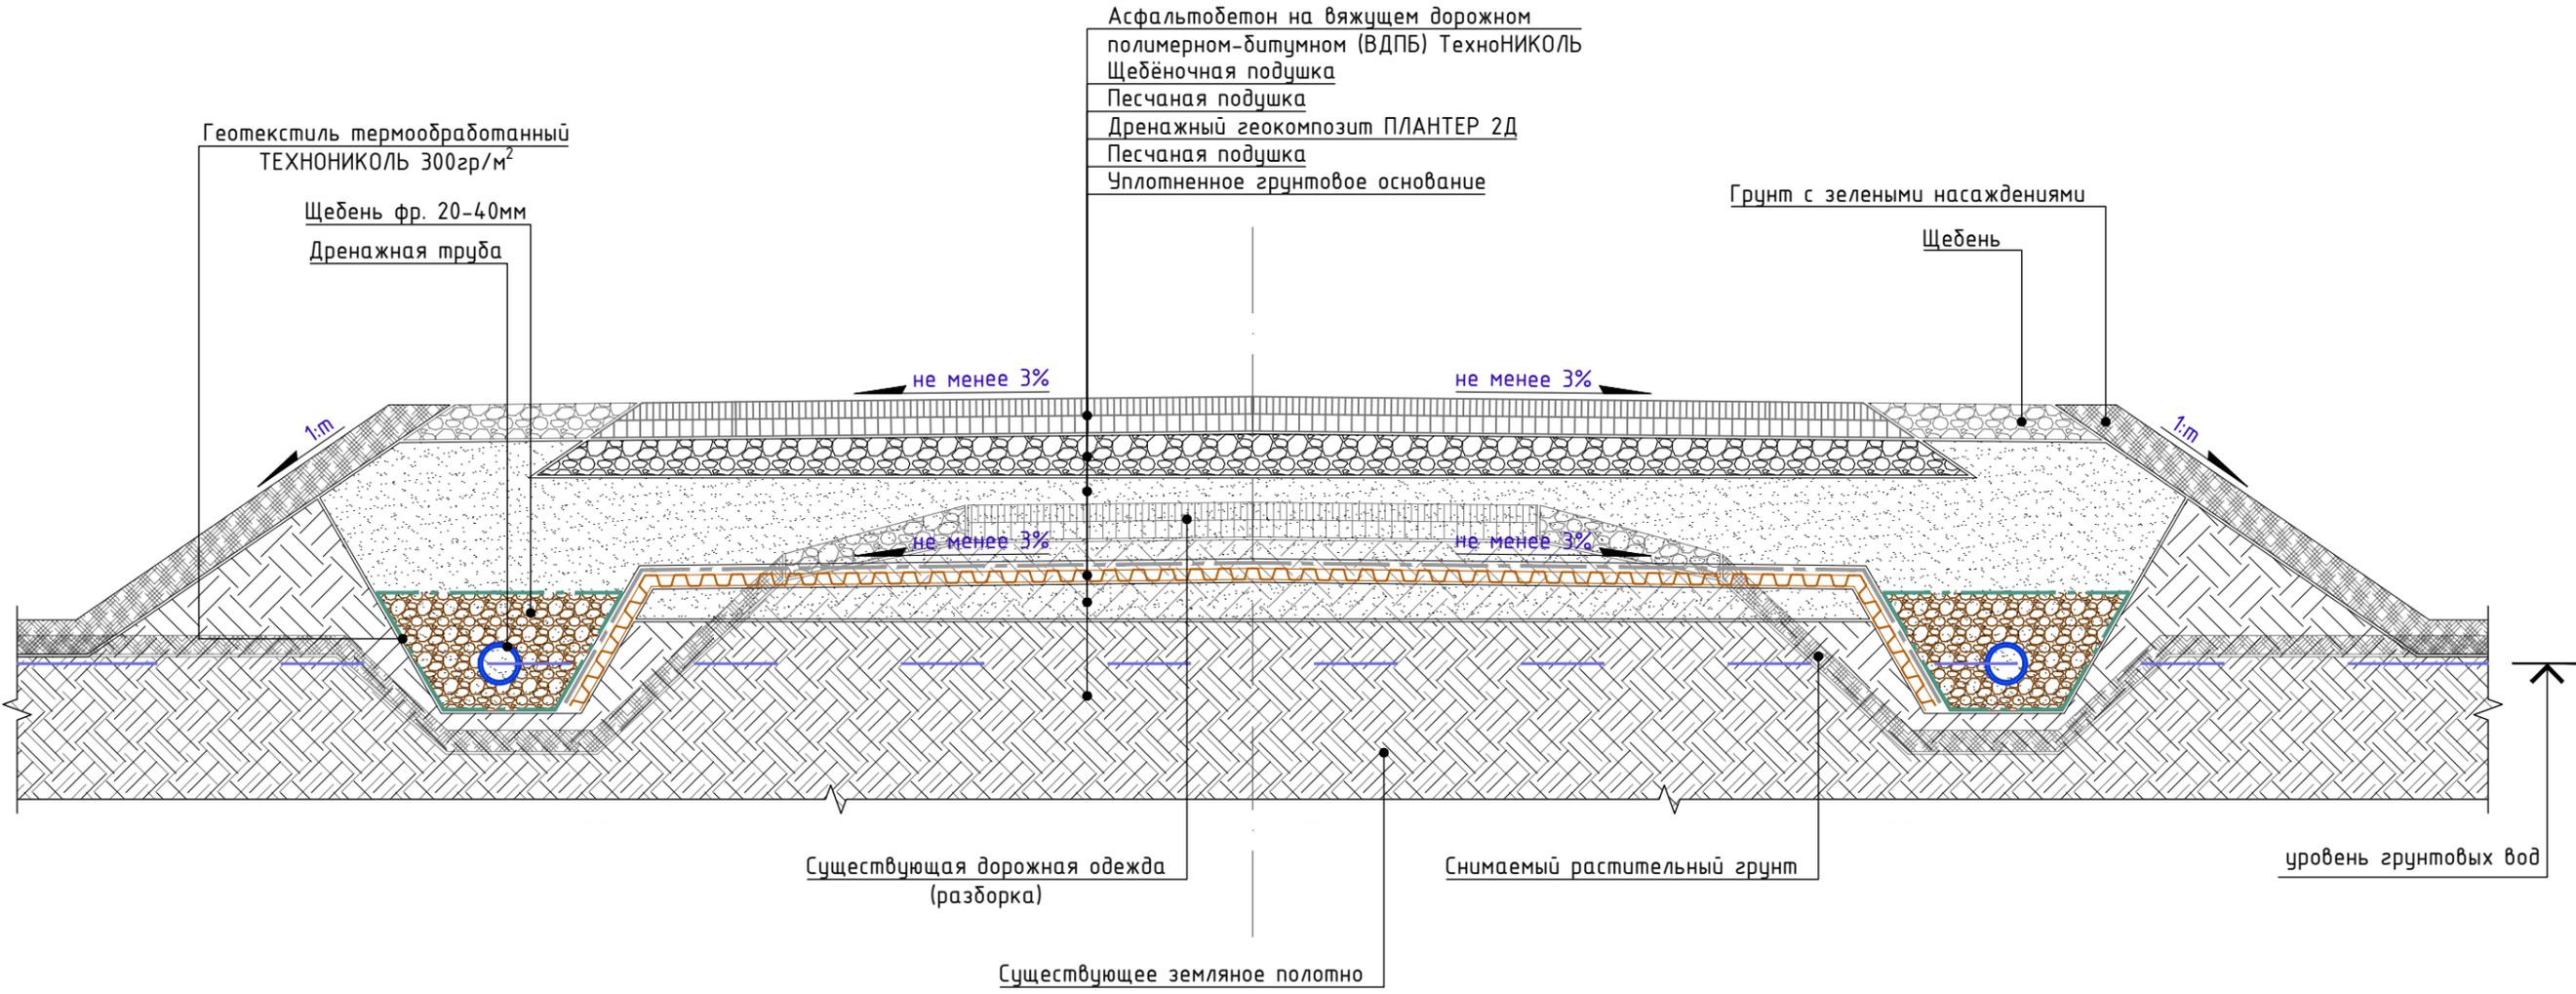


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Реконструкция дороги (насыпь)



### Реконструкция дороги (выемка)

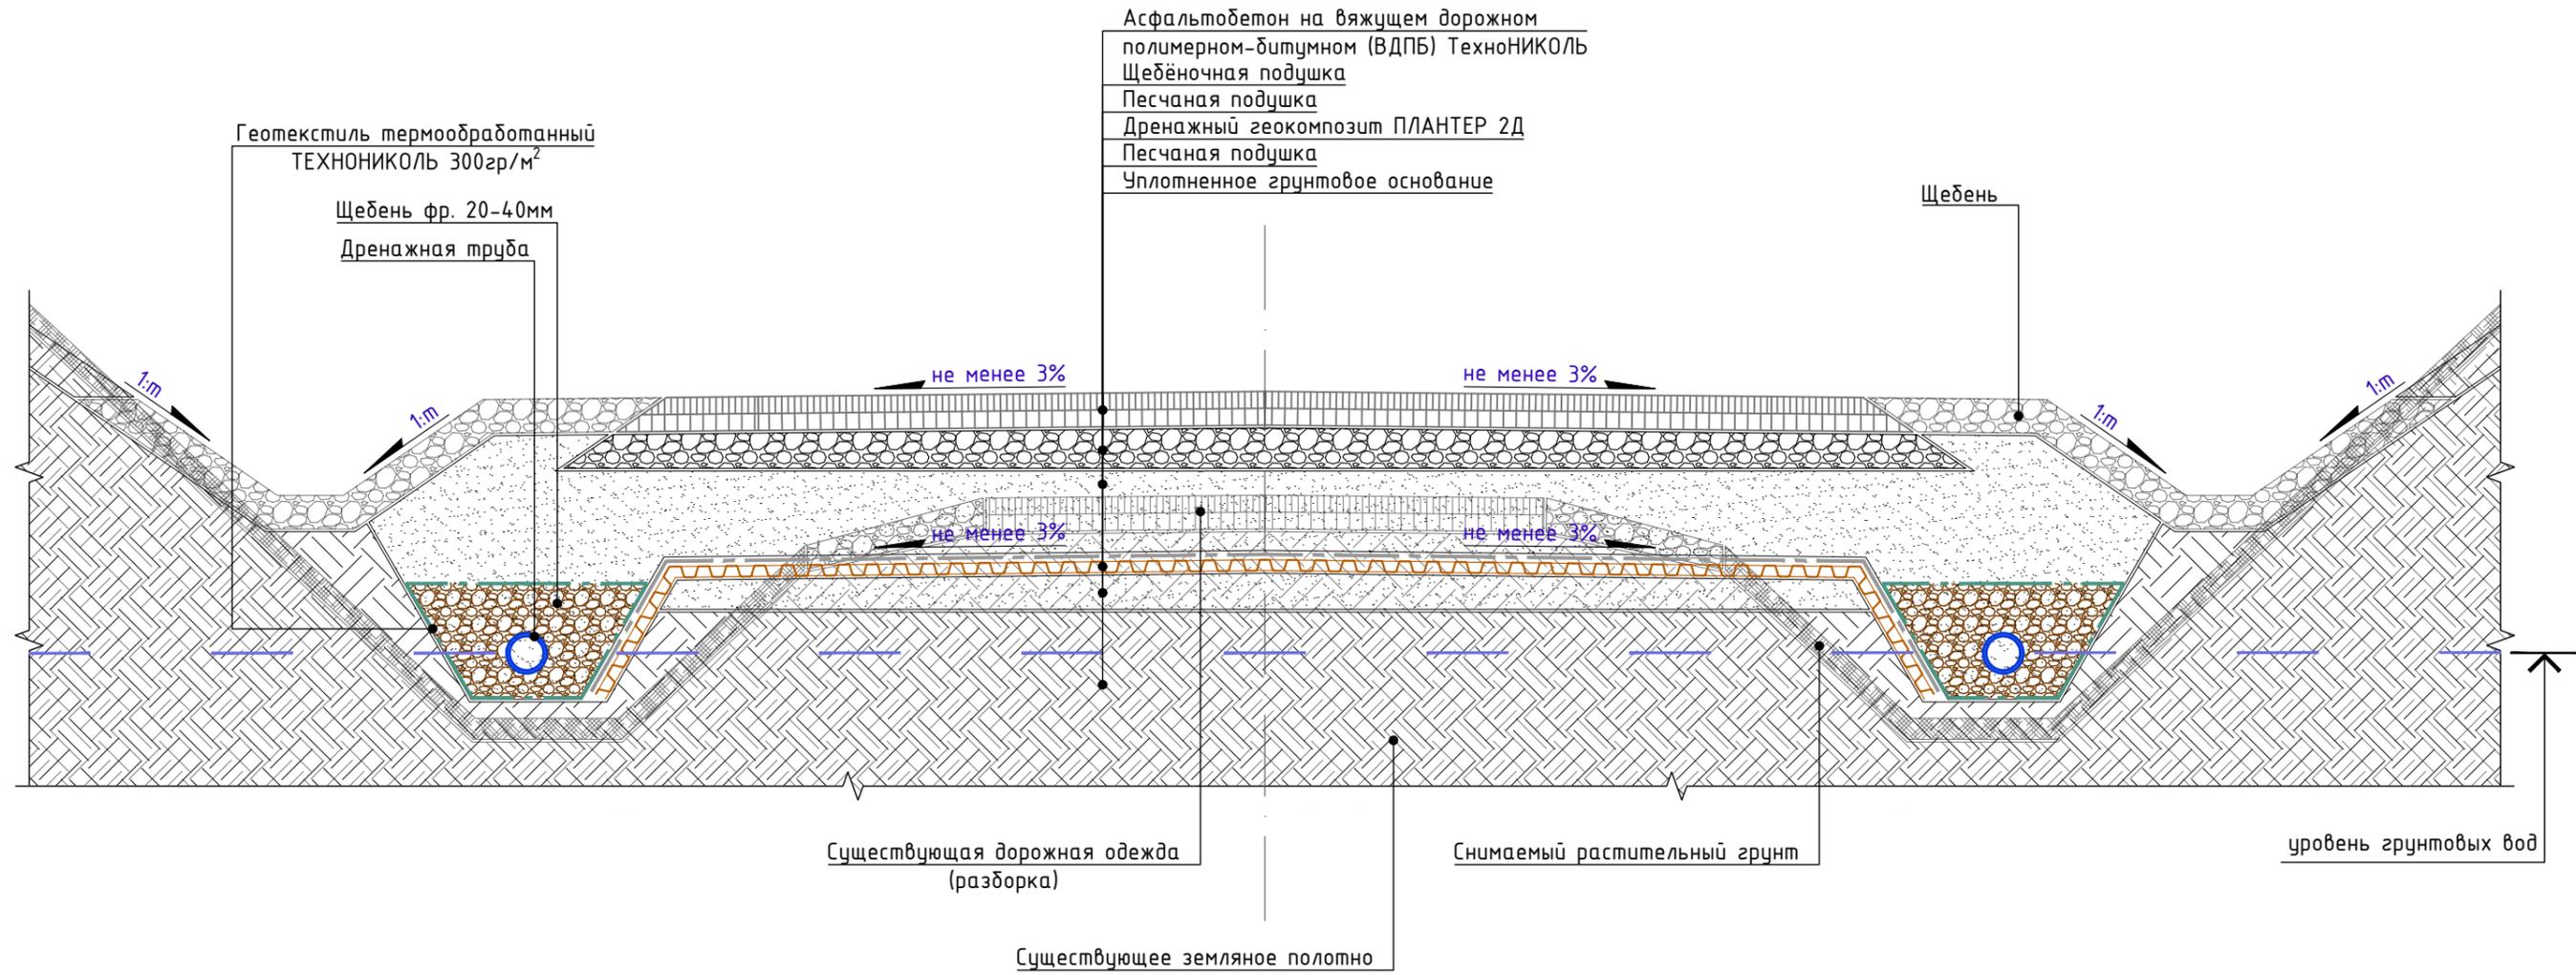


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Реконструкция дороги (выемка)



### Уширение дороги

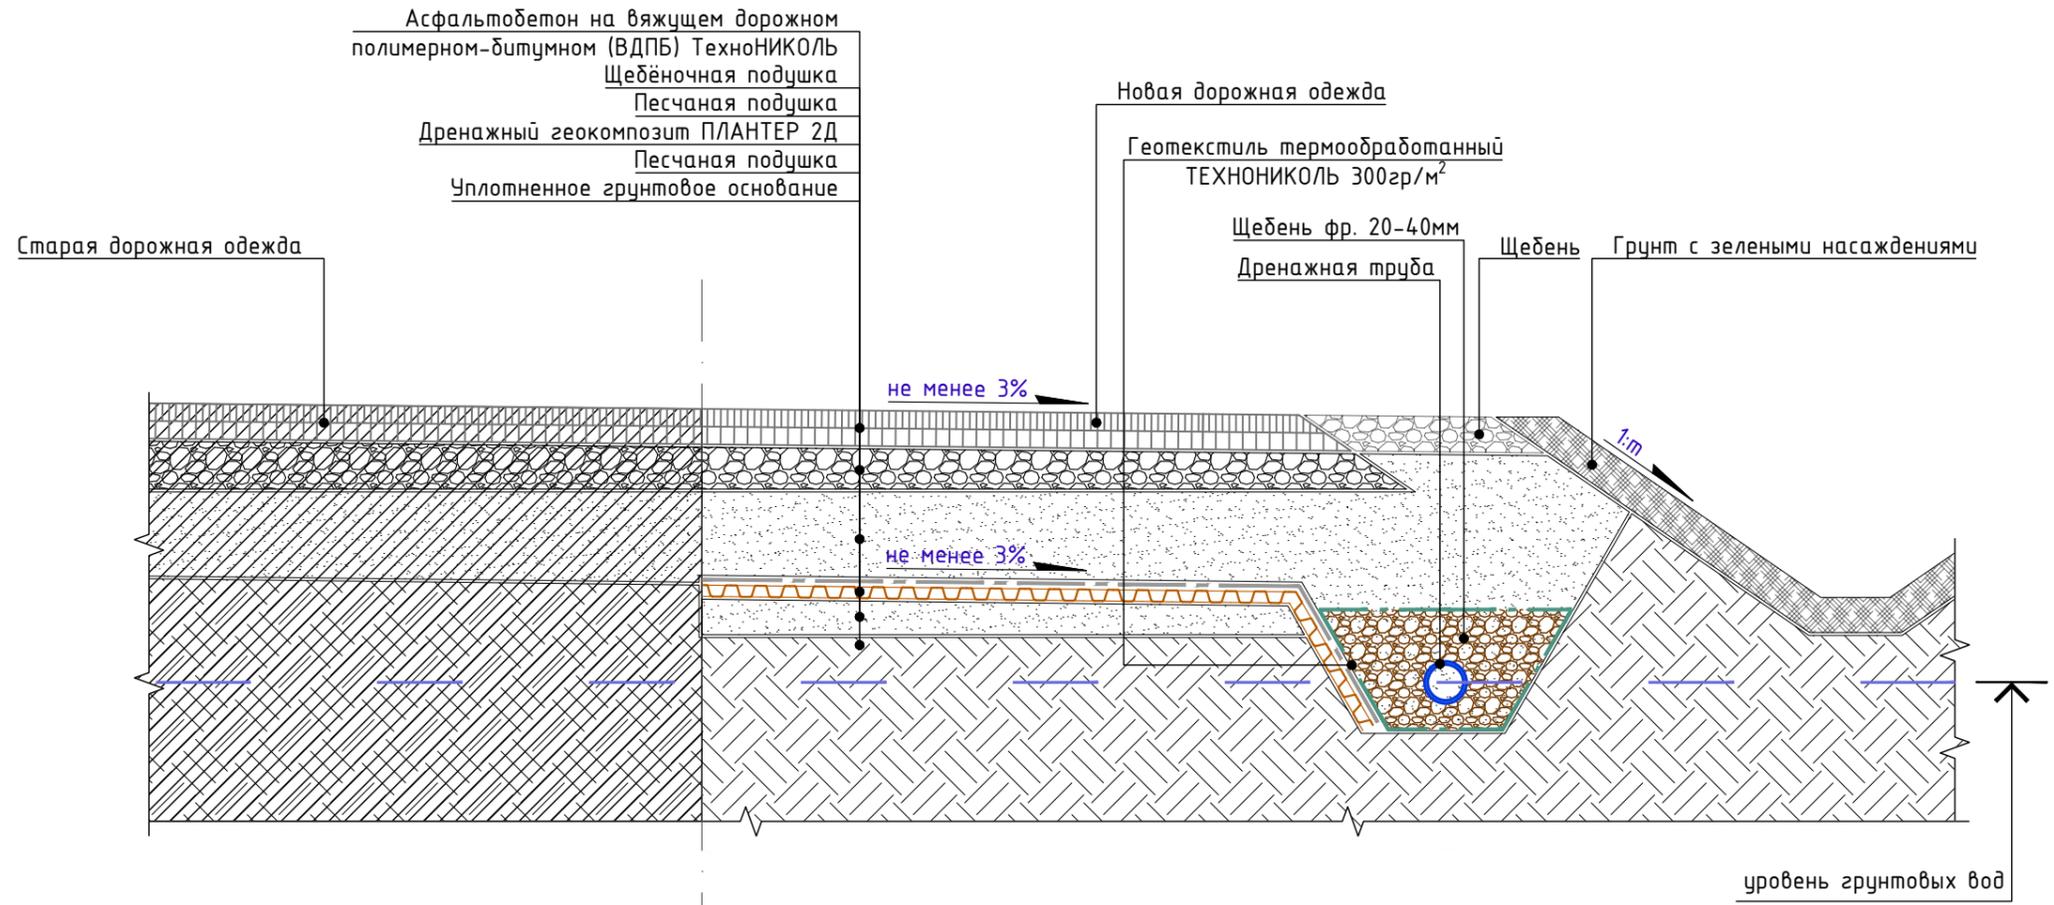

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Уширение дороги



Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Самоклеющаяся лента PLANTERBAND	по проекту	м.п.	

### Примыкание дренажной трубы к колодцу

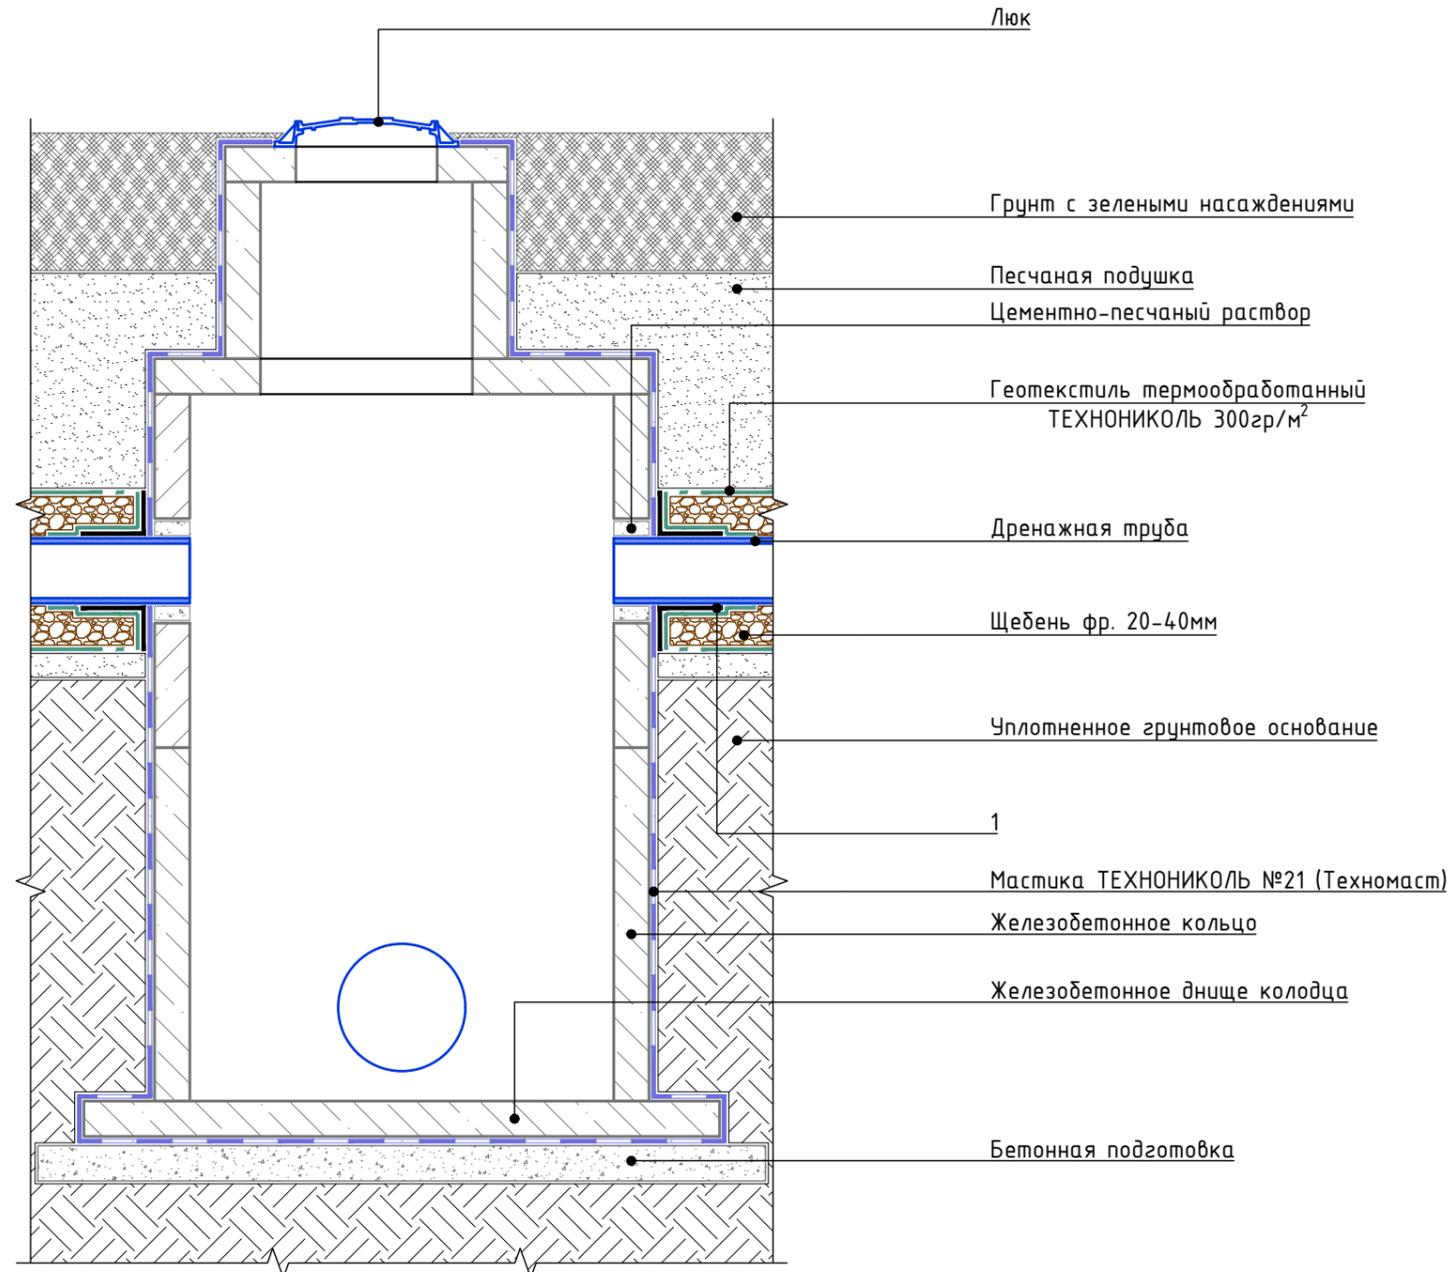

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

## Технологическая схема укладки мембраны ПЛАНТЕР

Виды работ	Подготовка основания; укладка дренажного геокомпозита ПЛАНТЕР 2Д
	Ось дороги <span style="font-size: 2em;">←</span>
Технологическая последовательность процесса строительства	

1. Дренажный геокомпозит ПЛАНТЕР 2Д укладывается геотекстилем вверх на подготовленное основание с сформованным уклоном. Значения уклонов принимаются по проекту.
2. Мембрана укладывается поперек оси дороги.
3. Перехлест рулонов мембраны ПЛАНТЕР 2Д должен составлять не менее 100 мм (4 выступа).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------